

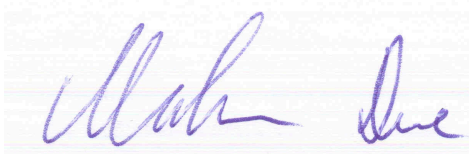
Mikrobiologisk kontrol
Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket

Englerup Vandværk
Vibekæret 8
4060 Kirke Såby

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Analysereport nr. 20260616/001
16. juni 2026
Blad 1 af 1

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvedato:	2026-06-10 Kl. 09:50	Prøvematrix:	Drikkevand
Temperatur	10,5 °C	Prøvested:	Afgang, værk Vibekæret 8 Englerup Vandværk	Prøvetype:	Udskylningsprøve
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen	Prøvetager:	Laboratoriet	Prøvemetode:	DS/EN ISO 19458:2006
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	2	50	DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1		DS/EN ISO 6222:2000+MM0005	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06
1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025					
Oplysninger om analysedato kan rekvireres.					
Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i.m.: Ikke målelig. U _{rel} og S _r : Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)					
 Morten Due, civ. ing					